


巡检站、线一丝不苟 作业现场热火朝天



3月24日,青海海西供电公司员工余国军、张启寿巡检110千伏盐克线29号塔。 许小萍摄



三月最后一周
“北晴南雨”持续
北方气温一路上升
大部地区暖意将胜过南方
各地电网员工
野外巡线脚步坚定
作业现场热火朝天
春季检修有条不紊

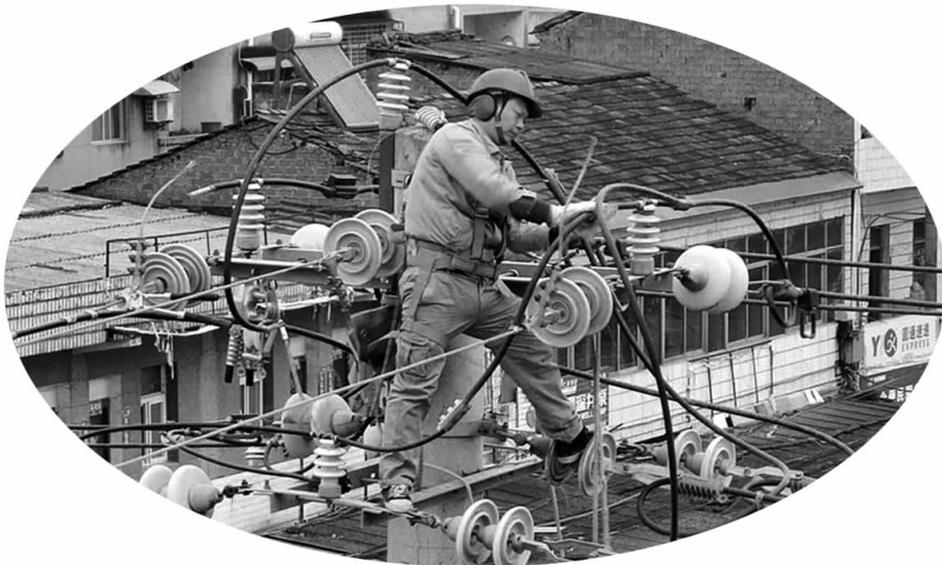

3月24日,湖北襄阳供电公司员工在10千伏结542线290号杆更换绝缘导线。李兴全摄



3月27日,江苏宿迁泗阳供电公司党员服务队队员戴家荣、周苏波在包河排涝站巡检1号控制箱。 胡晓 王玮玮摄影报道



3月26日,安徽淮南供电公司员工在潘集区平圩镇为500千伏洛平线40号塔安装防护装置。 王明松摄



3月24日,福建泉州石狮供电公司员工在石湖港区检查岸电设备。 蔡灵智摄



3月23日,山西晋中供电公司员工在110千伏胡村变电站检修3号主变压器。 张陟云摄



3月26日,安徽滁州天长供电公司员工在10千伏新华线225号杆安装配网保护开关。 周阳摄



3月21日,四川广安供电公司员工陈林在220千伏铜堡变电站为电流互感器刷防腐漆。 余炎摄



3月24日,河南郑州供电公司员工在220千伏柳林变电站更换电流互感器。 罗浩摄



3月24日,陕西西安临潼供电公司员工张辉、张家旺在何寨街办孙家村10千伏171孙家线35号杆下整理开关及跌落式熔断器。 潘世策摄



3月25日,河南平顶山叶县供电公司员工在35千伏邓李变电站检修站内设备。 范琦 孙卓君摄影报道



3月24日,浙江杭州淳安供电公司员工徐振翔、毛慈辉巡检220千伏浪川变电站站内设备。 黎承忠 任毛盼摄影报道



3月24日,山东淄博供电公司员工王震、王振理在泰美路检修10千伏铝厂线。 齐山峰摄



3月25日,上海电科院员工在上海±500千伏枫泾换流站调试换流变压器。 周行星摄